


درپوش سنگ تراورتن به ضخامت ۳ سانتیمتر و عرض ۳۰ سانتیمتر و تعبیه شیار در توسطرف

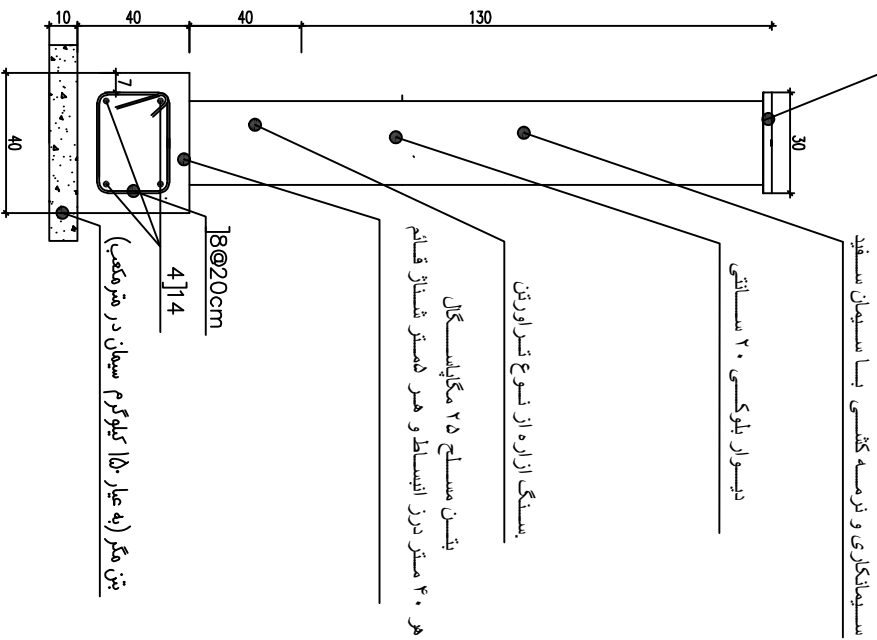

مقطع A-A

نکته:

پیمانکار موظف است بعد از اتمام کار همه حلقه های مسدود ساز و کیفیت را کنترل نماید و در صورت نیاز با اتمام کارها را مطلع سازد.

SRN	DATE	SRN	DATE	DESCRIPTION	REV.	تاریخ
100	1398/05/01	100	1398/05/01	1	1	1398/05/01

ردیف	FIELD	ملاحظات
1	RESP	مسئولیت
2	DESIGNED BY	معماری
3	DRAWN BY	ترسیم
4	CHECKED BY	بررسی
5	APPROVED BY	تایید
6	DATE	تاریخ

دیوار محوطه

کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات شهری

محل: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۸  
 شماره نقشه: W-01  
 مقیاس: 1:100